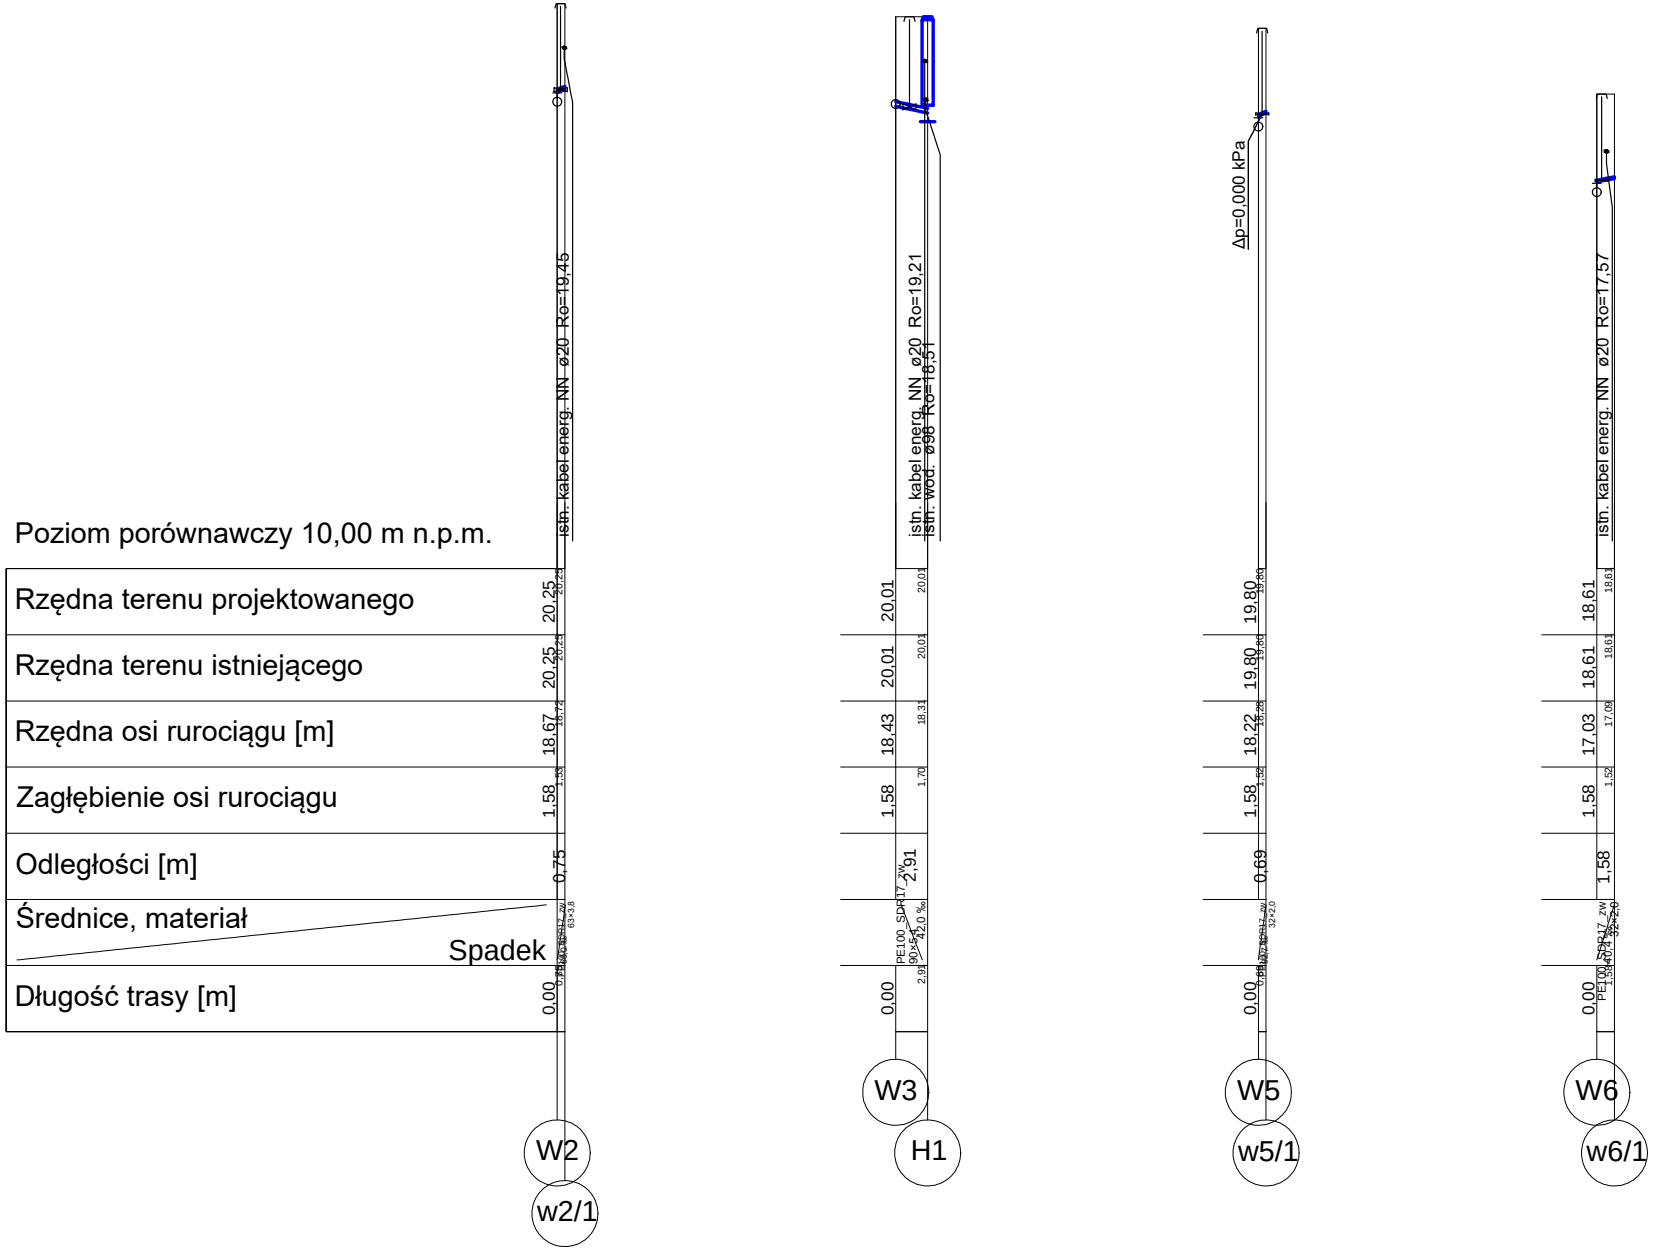
Poziom porównawczy 10,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna osi rurociągu [m]
Zagłębienie osi rurociągu
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=19,45
20,25
20,25
18,67
1,58
0,75
0,00
W2
w2/1
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=19,21
istn. wod. ø90 Ro=18,51
20,01
20,01
18,43
1,58
2,91
PE100_SDR17_ZW
90×5,4
42,0 ‰
0,00
W3
H1
Δp=0,000 kPa
19,80
19,80
18,22
1,58
0,69
0,00
W5
w5/1
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=17,57
18,61
18,61
17,03
1,58
1,58
PE100_SDR17_ZW
32×2,0
0,00
W6
w6/1


18,16
18,16
18,16
18,16
16,58
16,62
1,58
1,54
0,94
SDR17_sz
90×5,4
0,94
0,00
W8
w8/1


18,20
18,20
18,20
18,20
16,62
16,68
1,58
1,52
0,88
SDR17_zw
32×2,0
0,88
0,00
W11
w11/1


istn. kabel energ. NN ø20 Ro=17,62
18,42
18,42
18,42
18,42
16,84
16,88
1,58
1,54
2,28
PE100_SDR17_zw
15,3
90×5,4
2,28
0,00
W12
H2


18,42
18,42
18,42
18,42
16,84
16,89
1,58
1,53
0,87
SDR17_zw
50×3,0
0,87
0,00
W13
w13/1


20,10
20,12
20,10
20,12
18,52
18,60
1,58
1,52
1,18
PE100_SDR17_zw
32×2,0
1,18
0,00
W16
w16/1


21,09
21,25
21,09
21,25
19,51
19,73
1,58
1,52
1,78
PE100_SDR17_zw
125,8
32×2,0
1,78
0,00
W17
w17/1


istn. wod. ø90 Ro=19,71
21,21
21,21
21,21
21,21
19,63
19,52
1,58
1,69
0,92
PE100_SDR17_zw
32×2,0
0,92
0,00
W21
w21/1

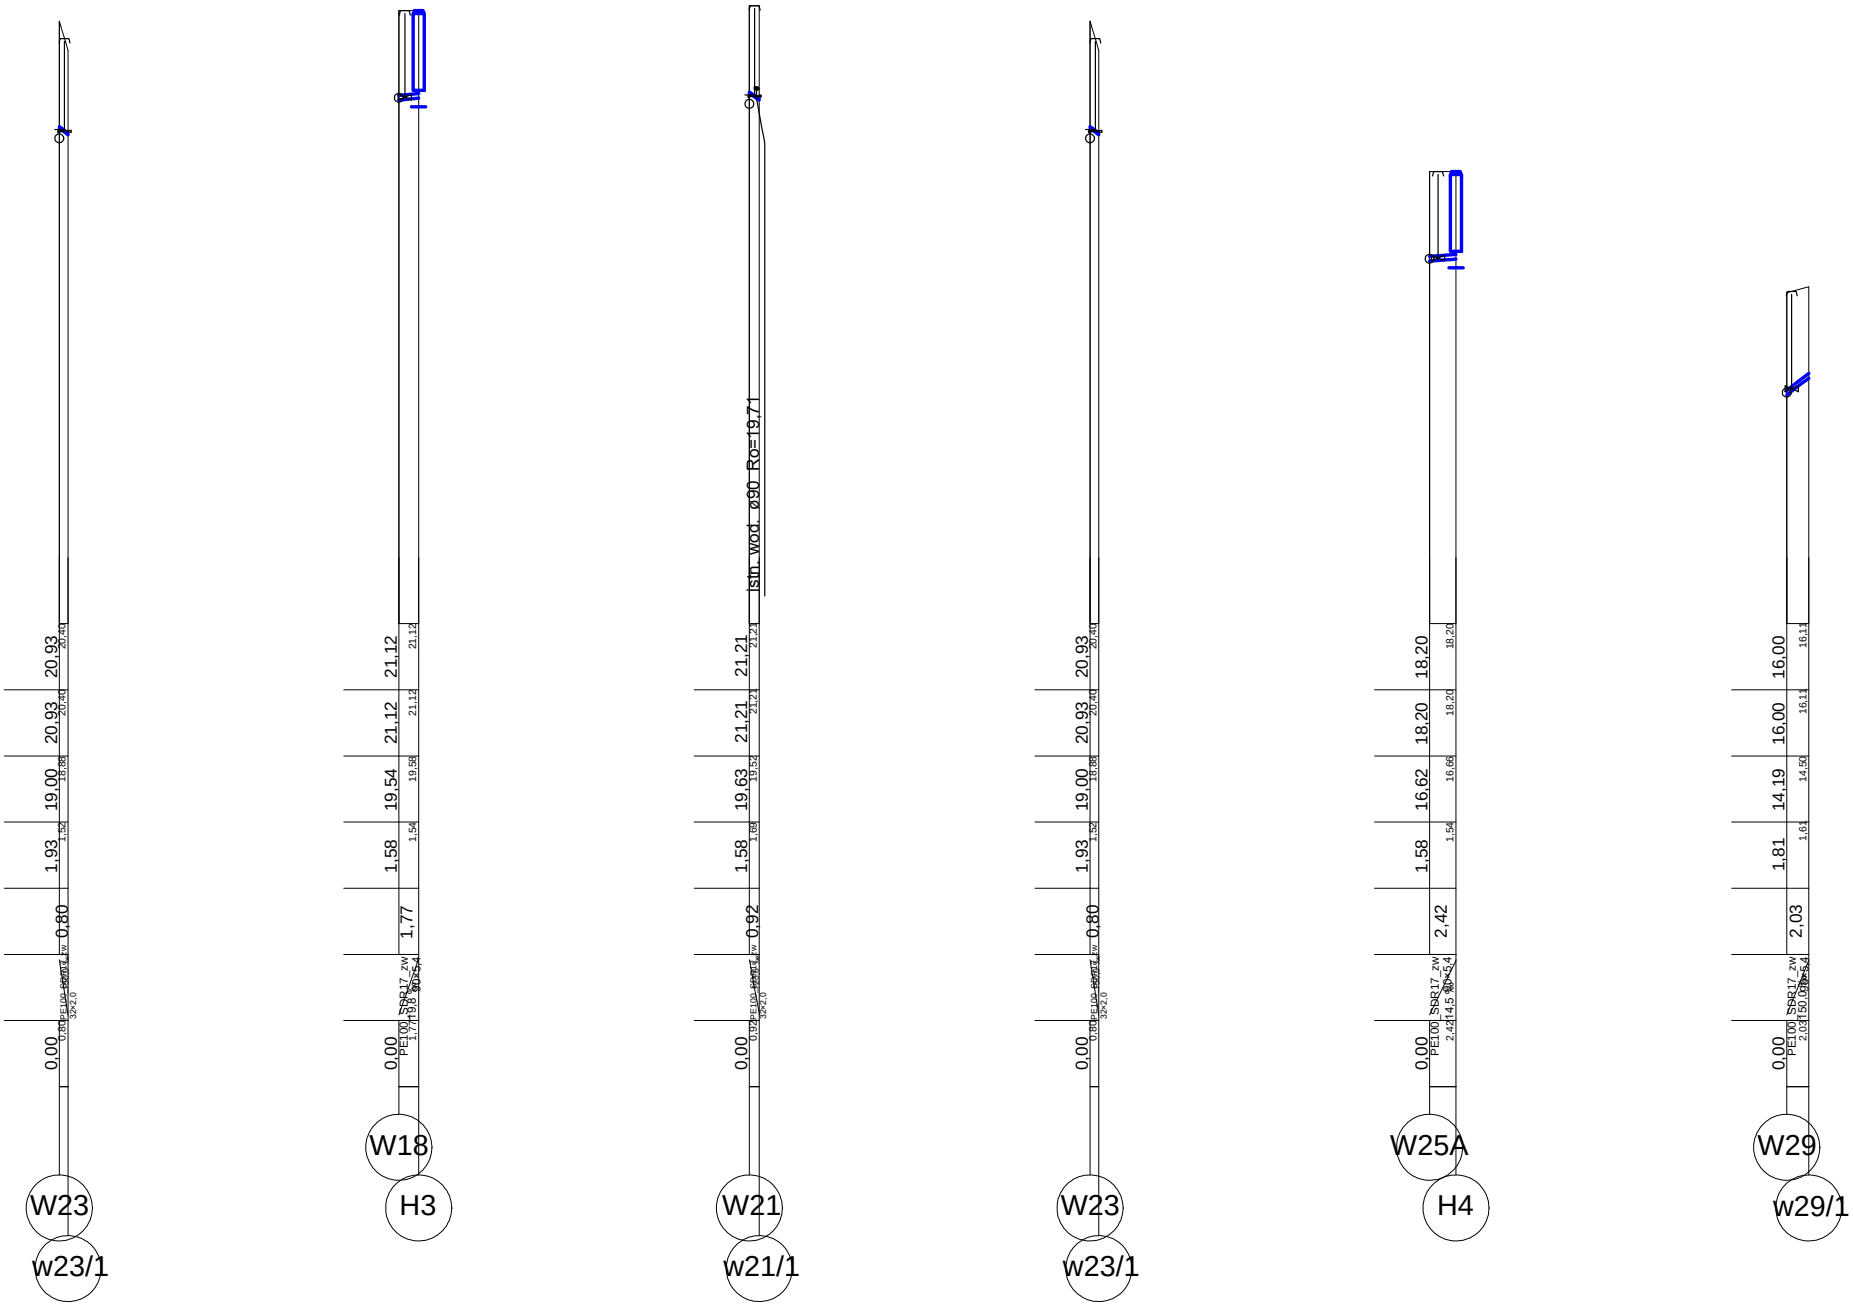
20,93
20,40
20,93
20,40
19,00
18,88
1,93
1,52
0,80
PE100
32×2,0
0,80
0,00
W23
w23/1
21,12
21,12
21,12
21,12
19,54
19,58
1,58
1,54
1,77
PE100_SDR17_zw
90×5,4
19,8
1,77
0,00
W18
H3
istn. wod. ø90 Ro=19,71
21,21
21,21
21,21
21,21
19,63
19,52
1,58
1,69
0,92
PE100
32×2,0
0,92
0,00
W21
w21/1
20,93
20,40
20,93
20,40
19,00
18,88
1,93
1,52
0,80
PE100
32×2,0
0,80
0,00
W23
w23/1
18,20
18,20
18,20
18,20
16,62
16,66
1,58
1,54
2,42
PE100_SDR17_zw
90×5,4
14,5
2,42
0,00
W25A
H4
16,00
16,11
16,00
16,11
14,19
14,50
1,81
1,61
2,03
PE100_SDR17_zw
90×5,4
150,0
2,03
0,00
W29
w29/1

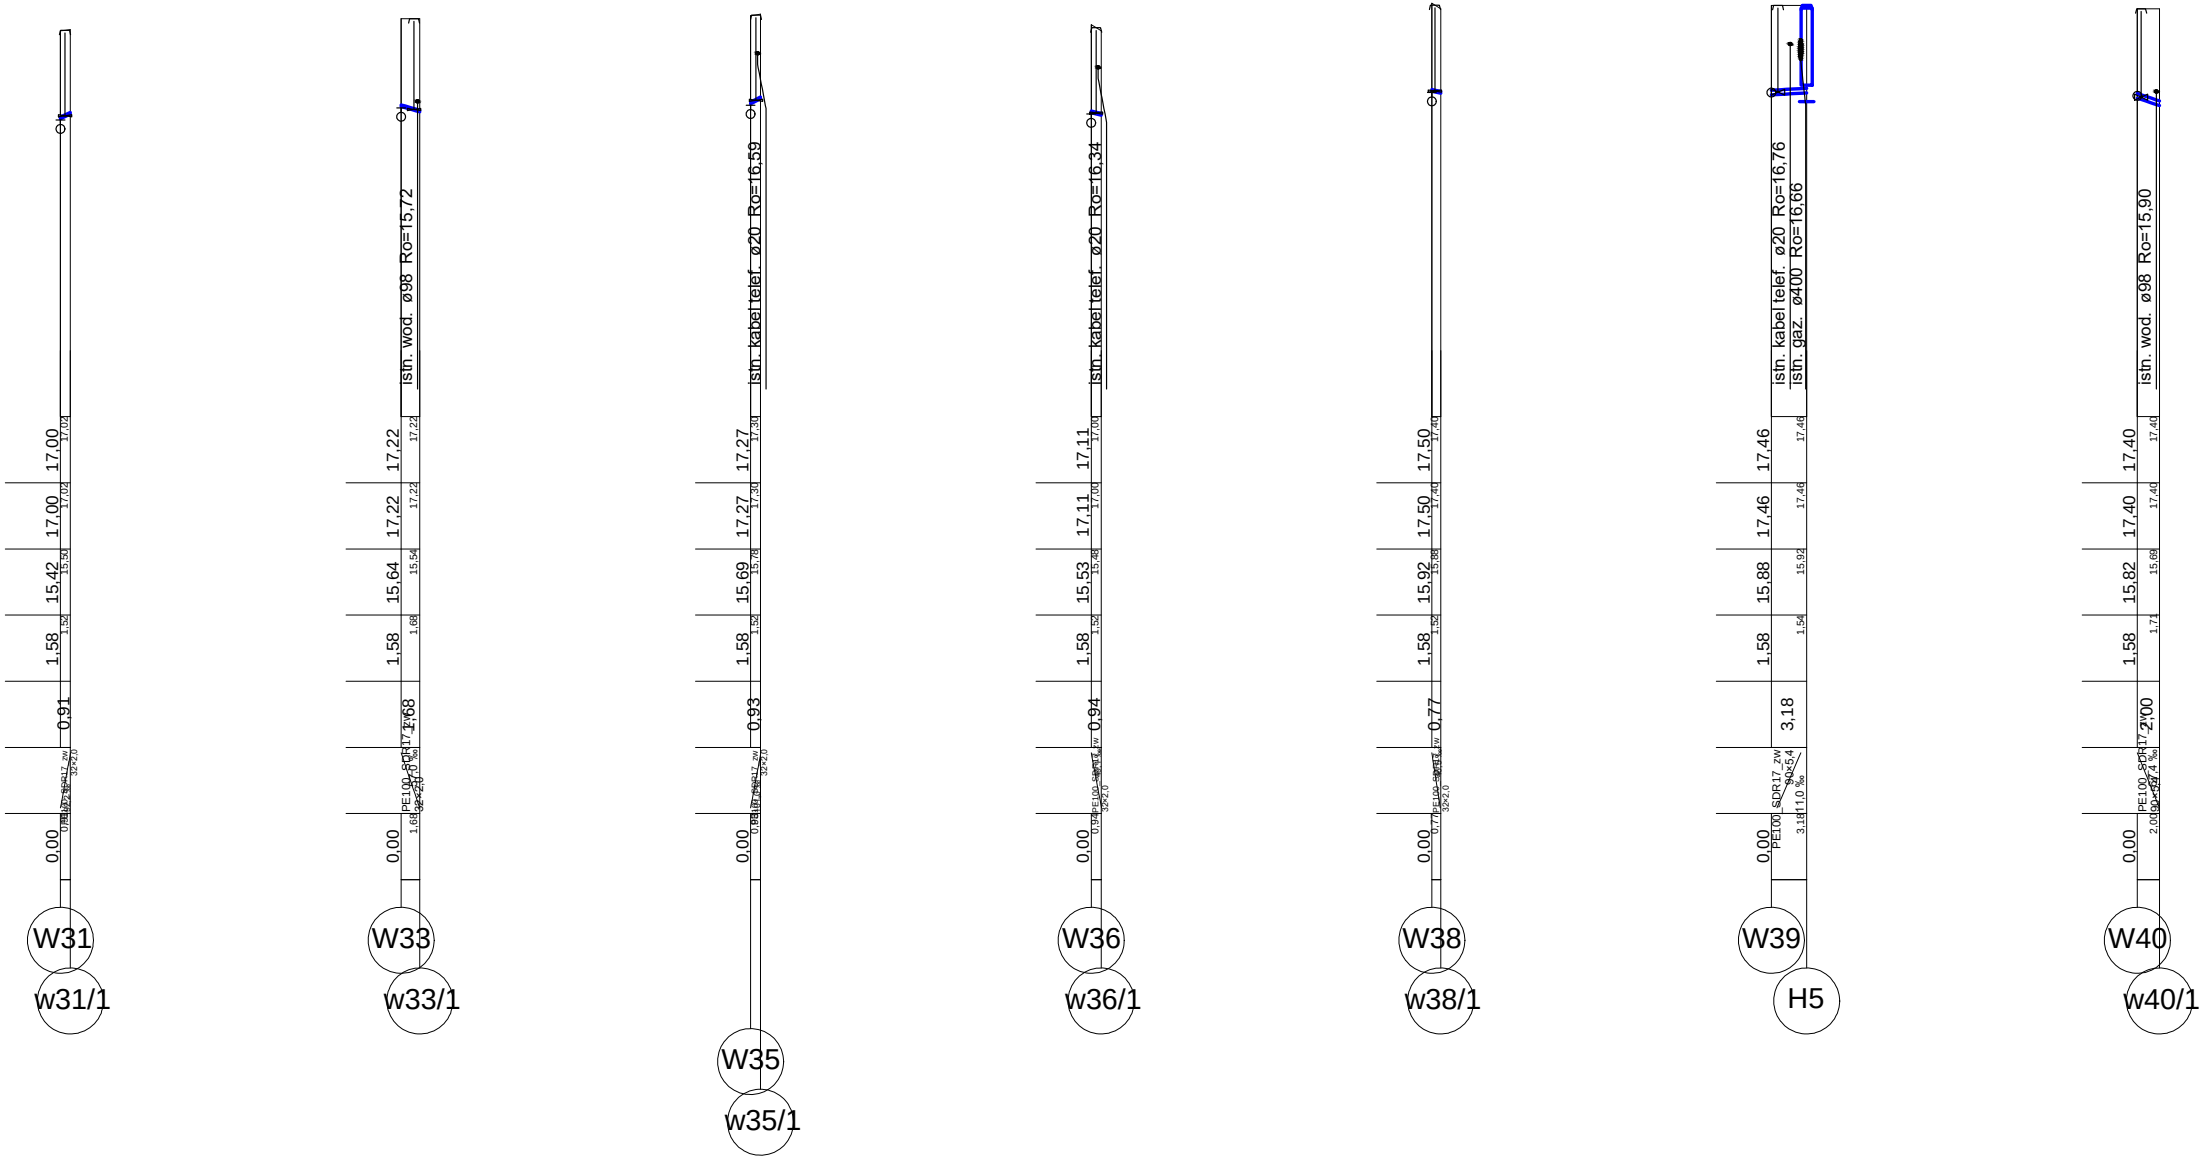
17,00
17,00
15,42
1,58
0,91
0,00
W31
w31/1
istn. wod. ø98 Ro=15,72
17,22
17,22
15,64
1,58
1,68
0,00
PE100_SDR17_zw
W33
w33/1
istn. kabel telef. ø20 Ro=16,59
17,27
17,27
15,69
1,58
0,93
0,00
W35
w35/1
istn. kabel telef. ø20 Ro=16,34
17,11
17,11
15,53
1,58
0,94
0,00
W36
w36/1
17,50
17,50
15,92
1,58
0,77
0,00
W38
w38/1
istn. kabel telef. ø20 Ro=16,76
istn. gaz. ø400 Ro=16,66
17,46
17,46
15,88
1,58
3,18
0,00
PE100_SDR17_zw
90×5,4
11,0 ‰
W39
H5
istn. wod. ø98 Ro=15,90
17,40
17,40
15,82
1,58
2,00
0,00
PE100_SDR17_zw
W40
w40/1

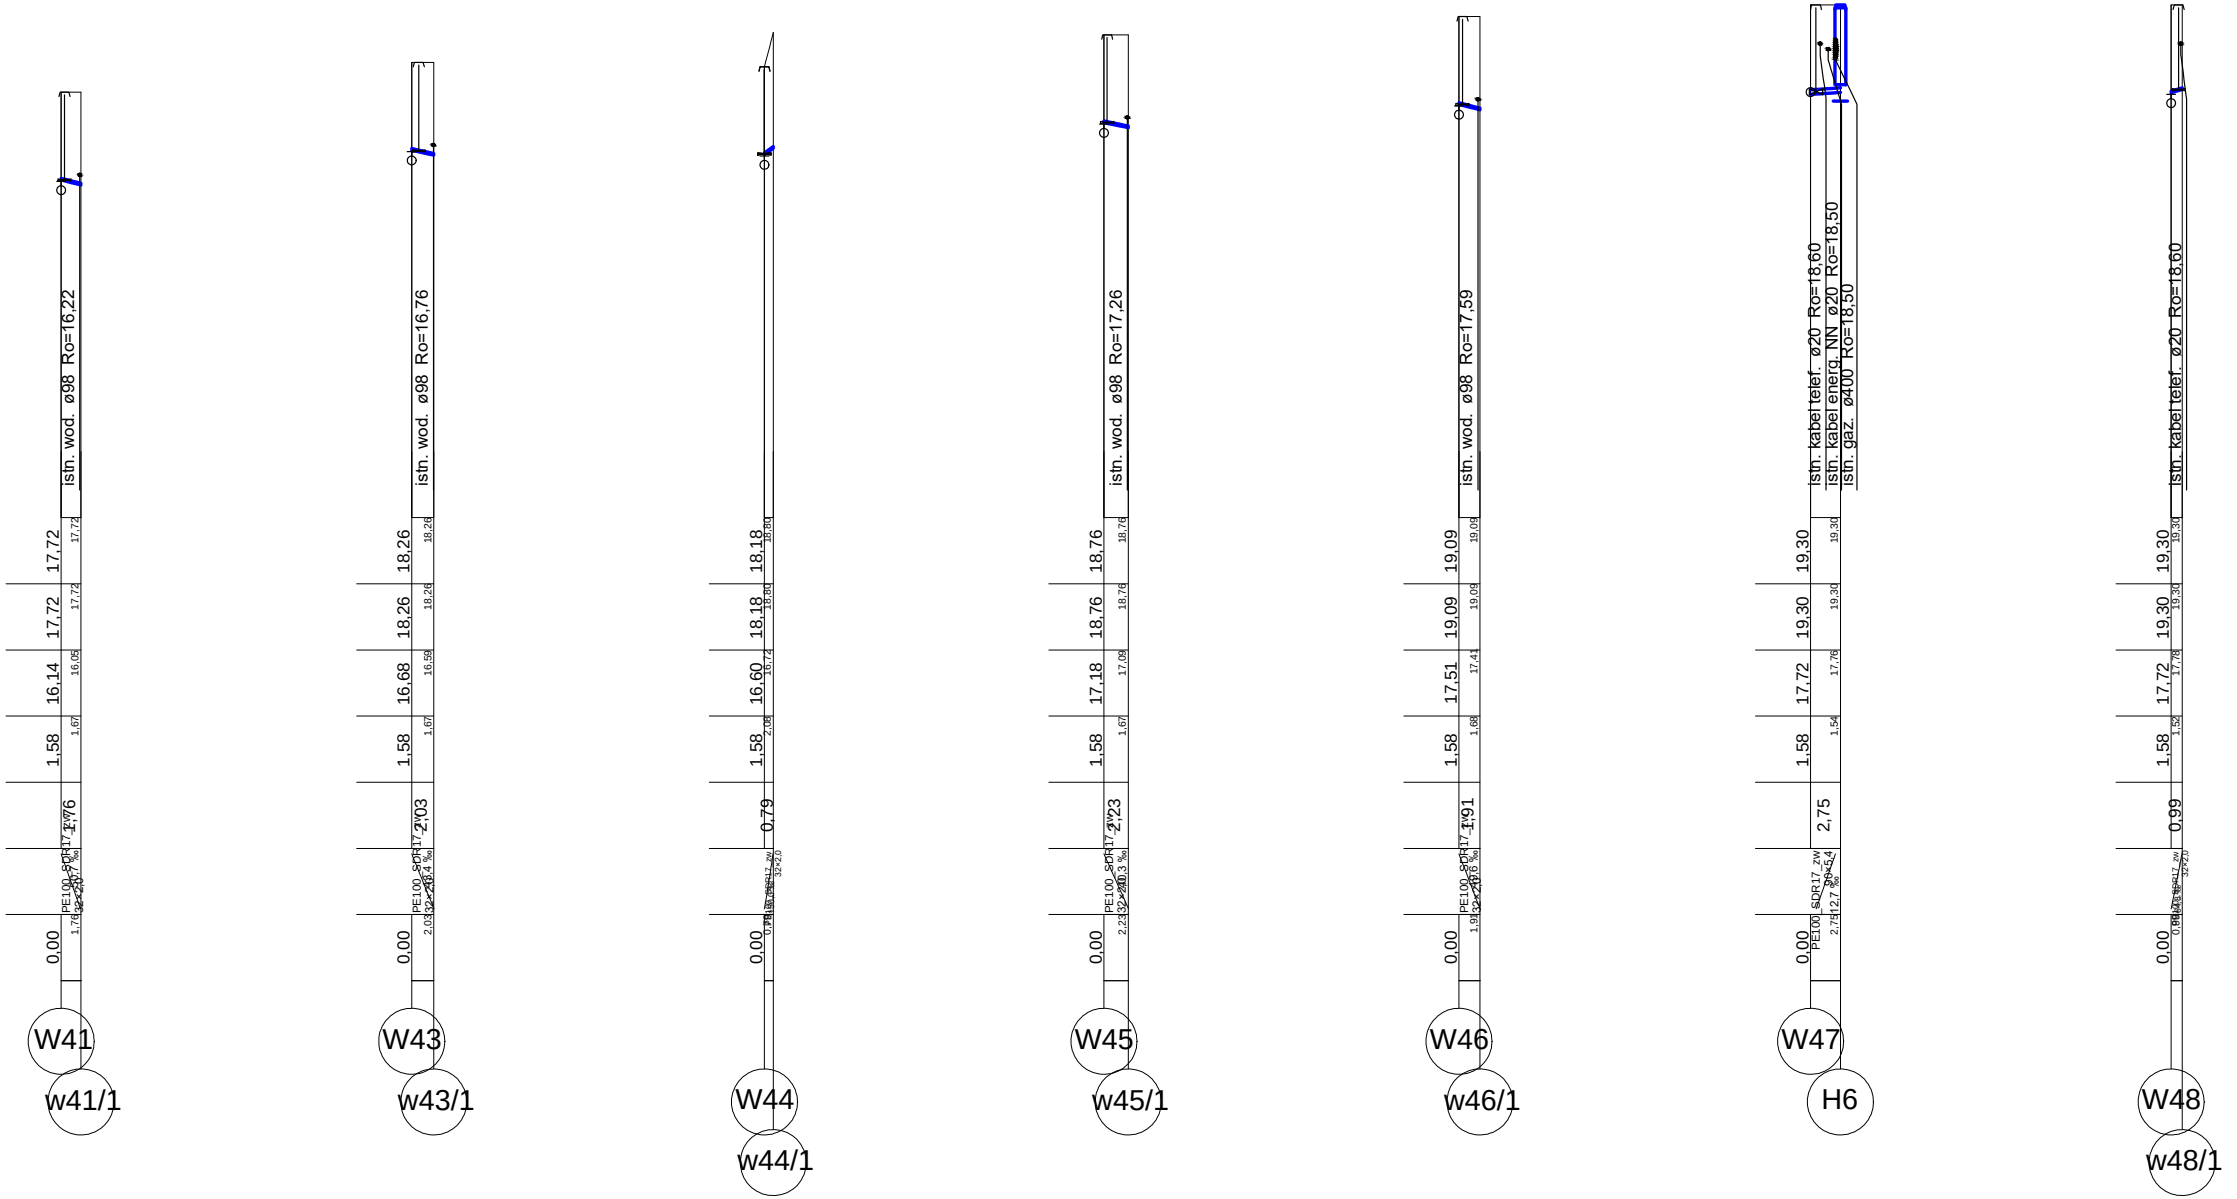
istn. wod. ø98 Ro=16,22
17,72
17,72
16,14
1,58
1,76
0,00
PE100_SDR17_zw
32×2,0
1,76
17,72
17,72
16,05
1,67
W41
w41/1
istn. wod. ø98 Ro=16,76
18,26
18,26
16,68
1,58
2,03
0,00
PE100_SDR17_zw
32×2,0
18,4 ‰
2,03
18,26
18,26
16,59
1,67
W43
w43/1
18,18
18,18
16,60
1,58
0,79
0,00
18,80
18,80
16,72
2,08
W44
w44/1
istn. wod. ø98 Ro=17,26
18,76
18,76
17,18
1,58
2,23
0,00
PE100_SDR17_zw
32×2,0
2,23
18,76
18,76
17,09
1,67
W45
w45/1
istn. wod. ø98 Ro=17,59
19,09
19,09
17,51
1,58
1,91
0,00
PE100_SDR17_zw
32×2,0
1,91
19,09
19,09
17,41
1,68
W46
w46/1
istn. kabel telef. ø20 Ro=18,60
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=18,50
istn. gaz. ø400 Ro=18,50
19,30
19,30
17,72
1,58
2,75
0,00
PE100_SDR17_zw
2,75
19,30
19,30
17,76
1,54
W47
H6
istn. kabel telef. ø20 Ro=18,60
19,30
19,30
17,72
1,58
0,99
0,00
19,30
19,30
17,78
1,52
W48
w48/1

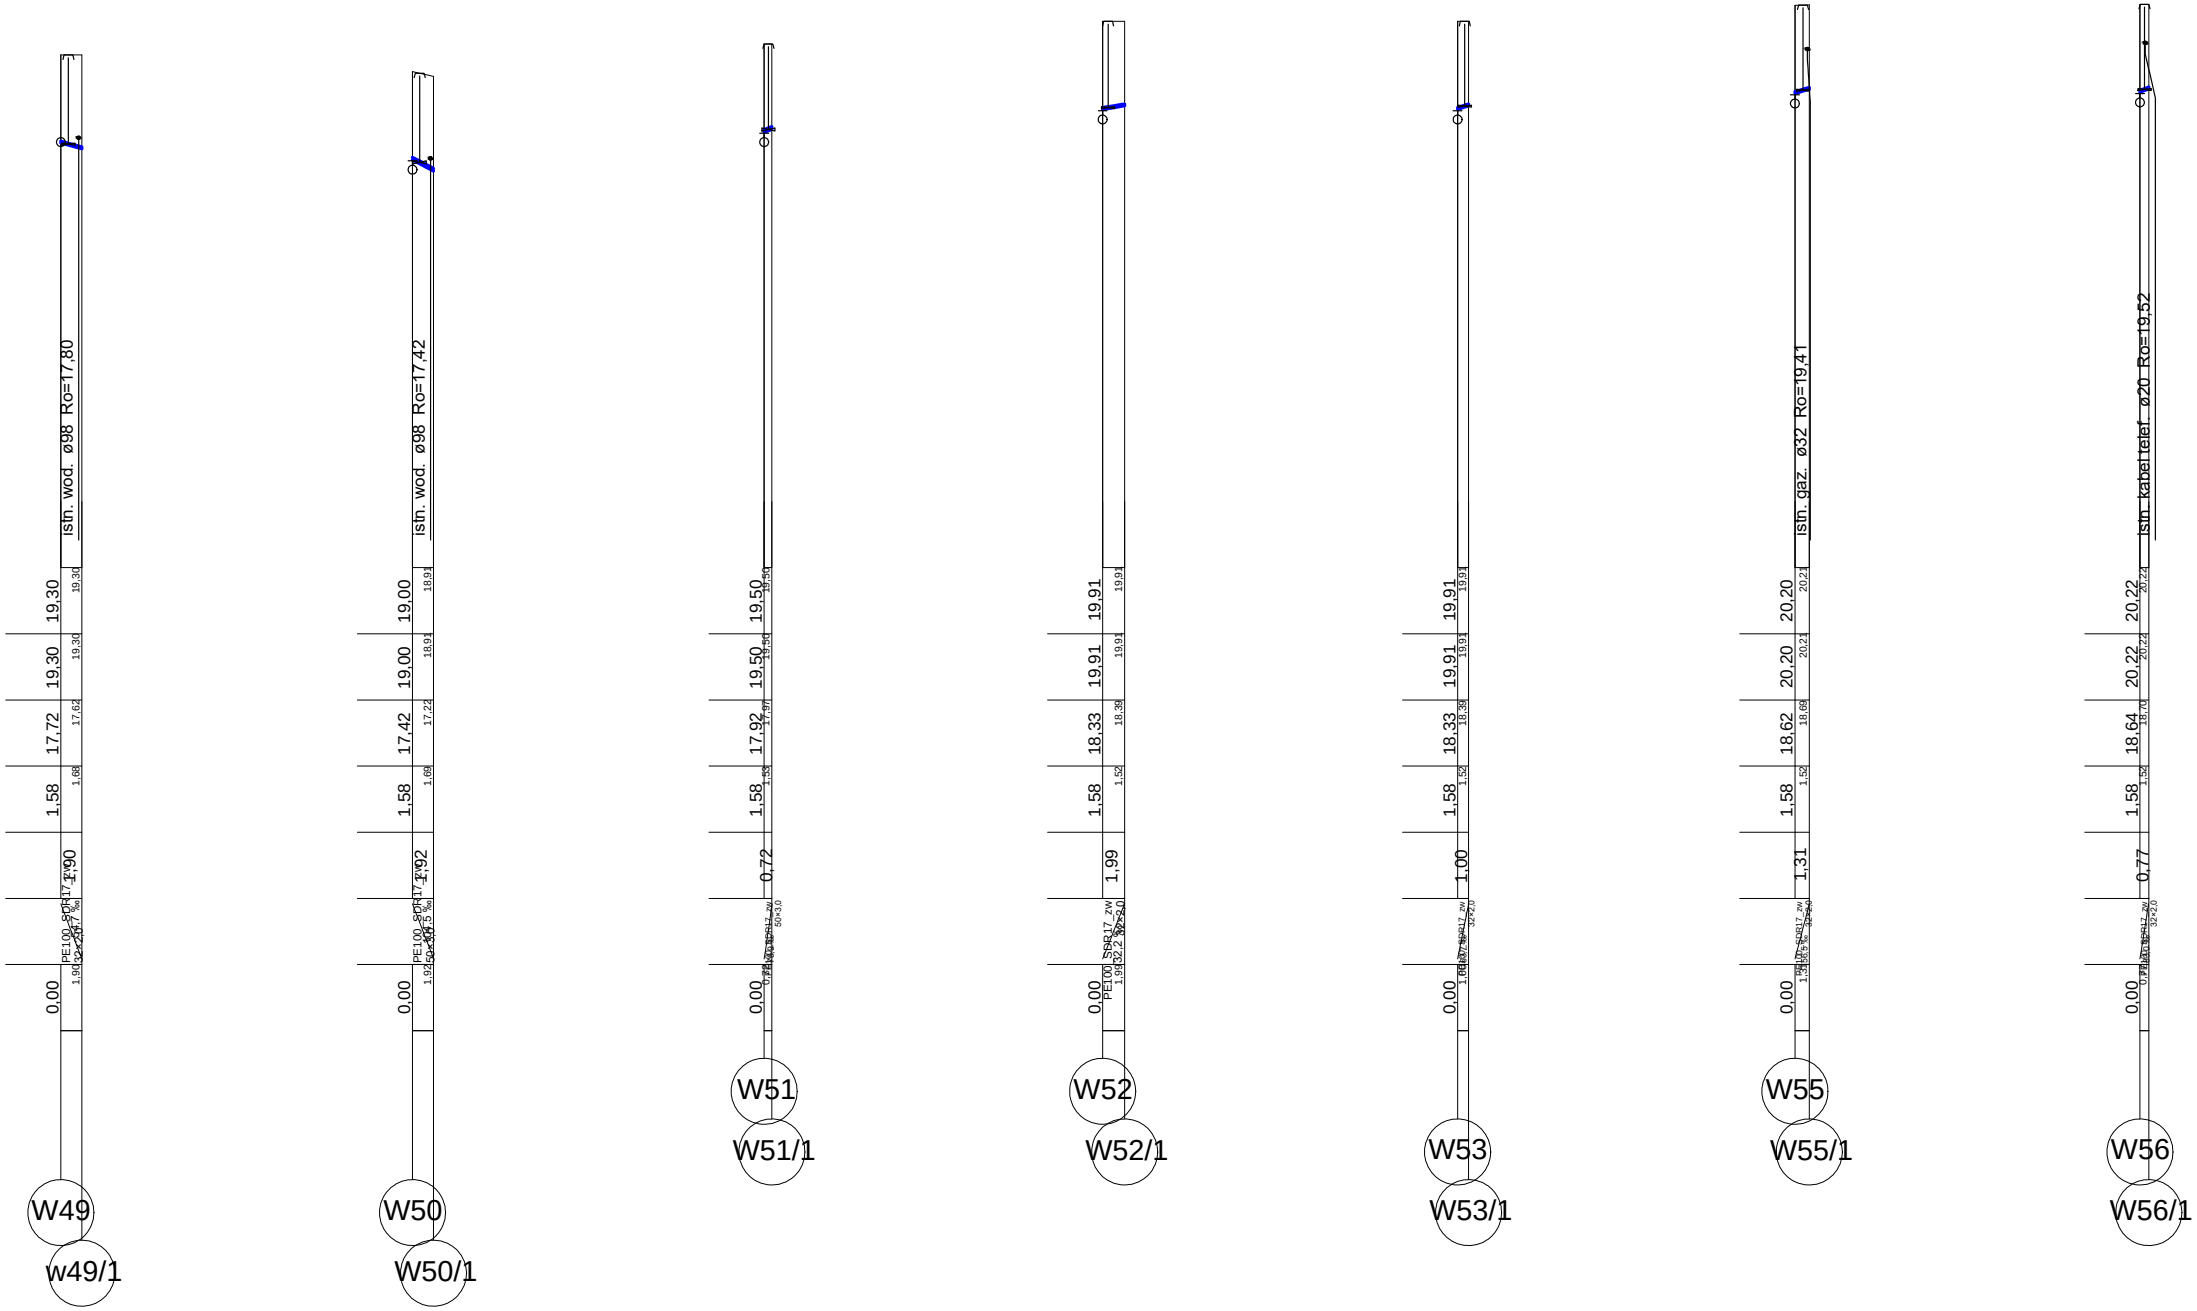
istn. wod. ø98 Ro=17,80
19,30
19,30
19,30
19,30
17,72
17,62
1,58
1,68
1,90
PE100_SDR17_zw
32×2,0
4,7 ‰
1,90
0,00
W49
w49/1
istn. wod. ø98 Ro=17,42
19,00
18,91
19,00
18,91
17,42
17,22
1,58
1,69
1,92
PE100_SDR17_zw
50×3,0
4,5 ‰
1,92
0,00
W50
W50/1
19,50
19,50
19,50
19,50
17,92
17,97
1,58
1,53
0,72
PE100_SDR17_zw
50×3,0
0,72
0,00
W51
W51/1
19,91
19,91
19,91
19,91
18,33
18,39
1,58
1,52
1,99
PE100_SDR17_zw
32×2,0
32,2 ‰
1,99
0,00
W52
W52/1
19,91
19,91
19,91
19,91
18,33
18,39
1,58
1,52
1,00
PE100_SDR17_zw
32×2,0
1,00
0,00
W53
W53/1
istn. gaz. ø32 Ro=19,41
20,20
20,21
20,20
20,21
18,62
18,69
1,58
1,52
1,31
PE100_SDR17_zw
32×2,0
56,5 ‰
1,31
0,00
W55
W55/1
istn. kabel telef. ø20 Ro=19,52
20,22
20,22
20,22
20,22
18,64
18,70
1,58
1,52
0,77
PE100_SDR17_zw
32×2,0
0,77
0,00
W56
W56/1

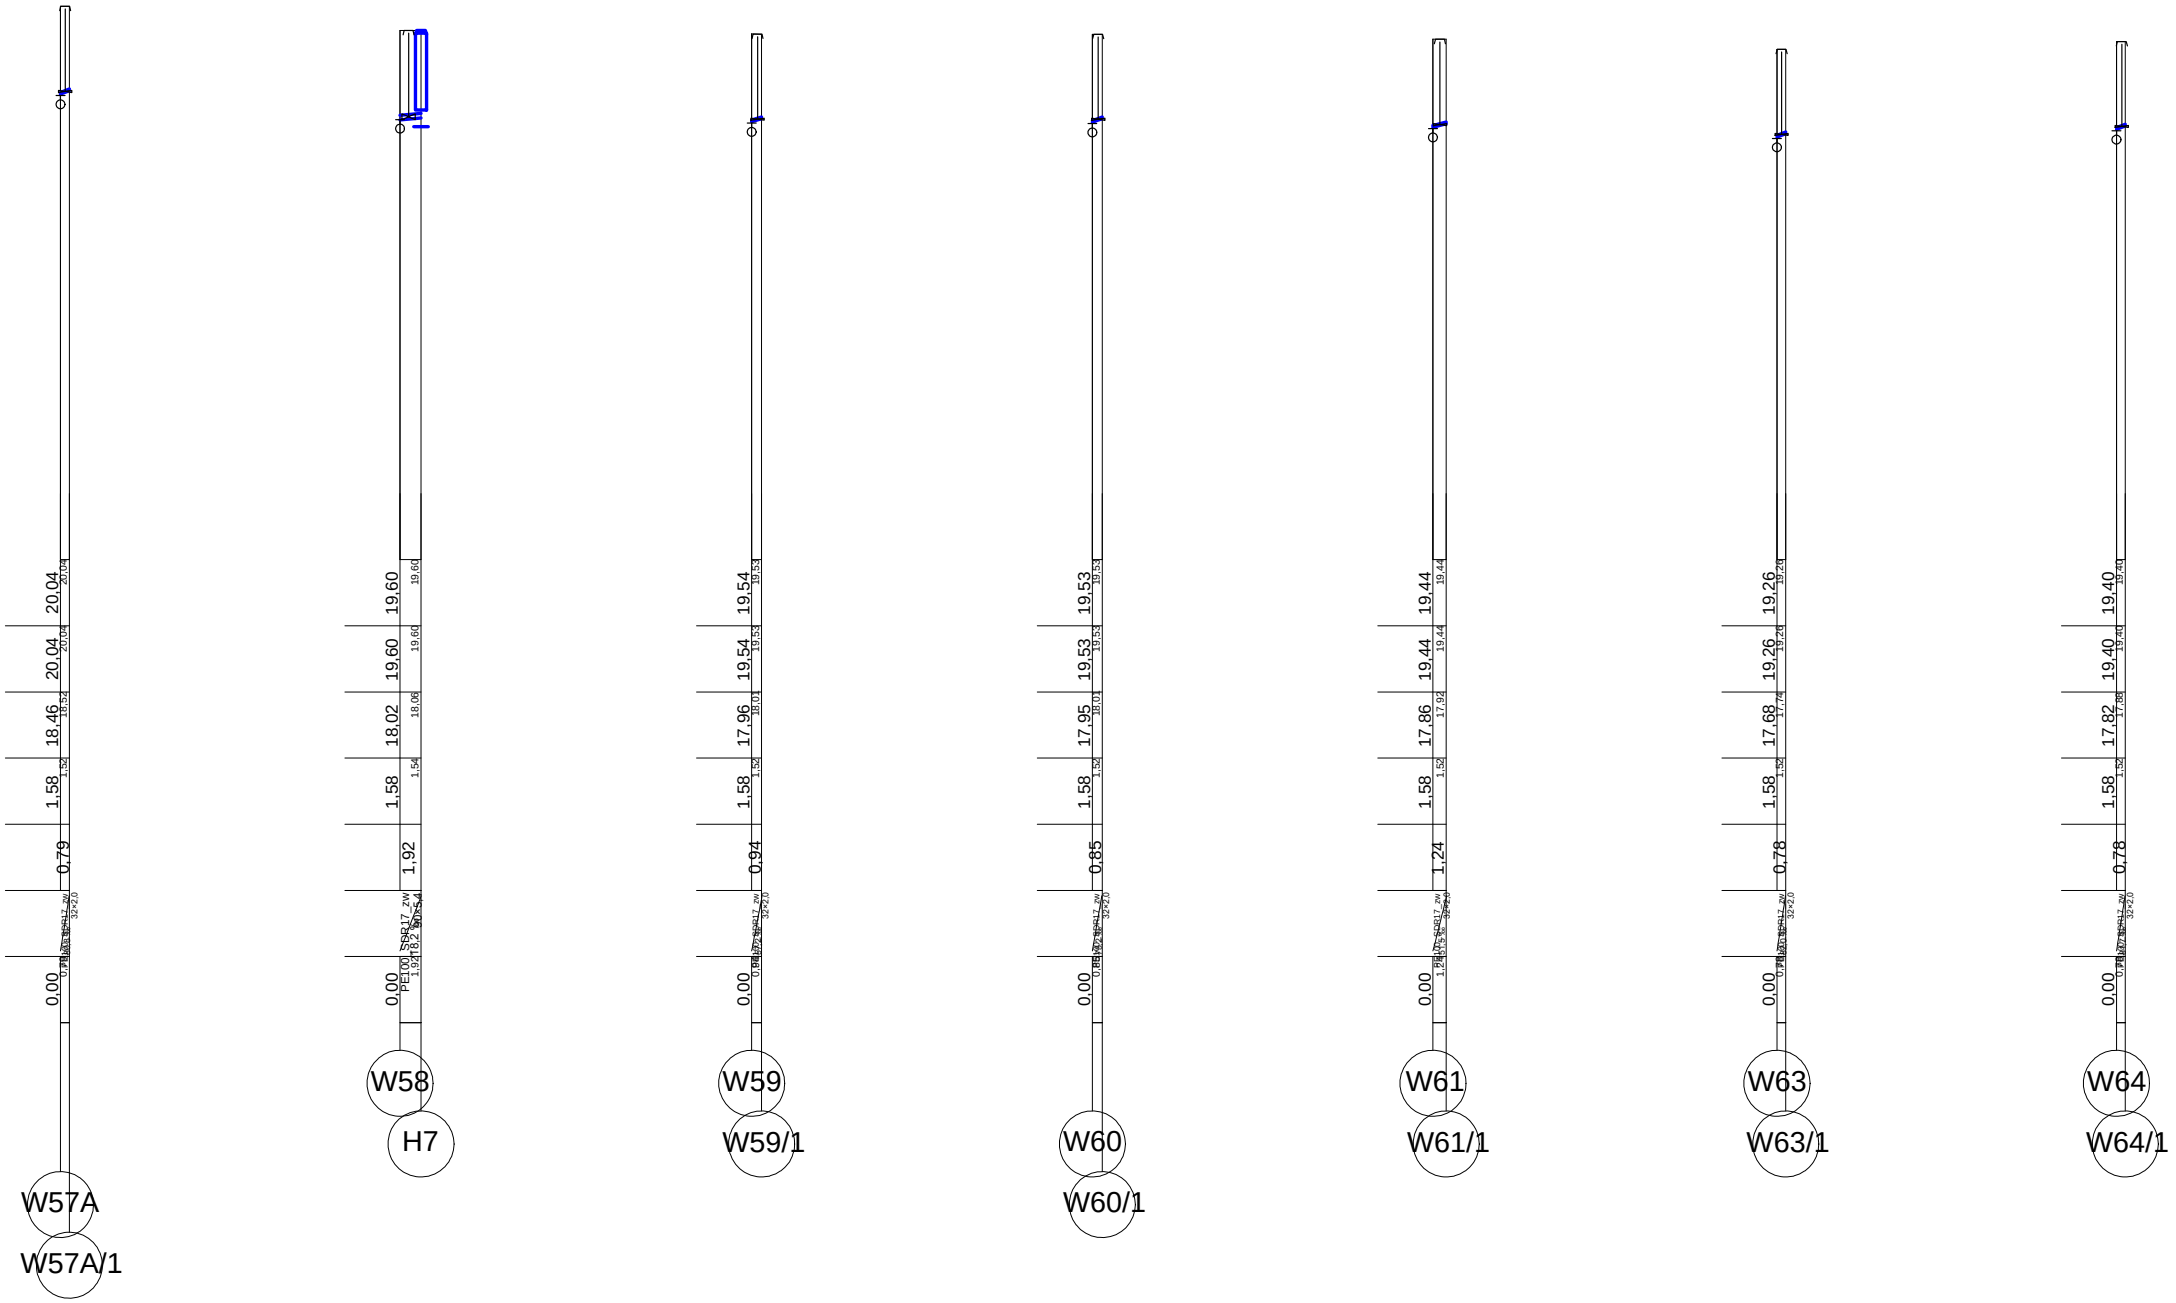
20,04
20,04
18,46
1,58
0,79
0,00
20,04
20,04
18,52
1,52
32×2,0
W57A
W57A/1
19,60
19,60
18,02
1,58
1,92
0,00
19,60
19,60
18,06
1,54
PE100_SDR17_zw
90×5,4
18,2
1,92
W58
H7
19,54
19,54
17,96
1,58
0,94
0,00
19,53
19,53
18,01
1,52
32×2,0
W59
W59/1
19,53
19,53
17,95
1,58
0,85
0,00
19,53
19,53
18,01
1,52
32×2,0
W60
W60/1
19,44
19,44
17,86
1,58
1,24
0,00
19,44
19,44
17,92
1,52
32×2,0
W61
W61/1
19,26
19,26
17,68
1,58
0,78
0,00
19,26
19,26
17,74
1,52
32×2,0
W63
W63/1
19,40
19,40
17,82
1,58
0,78
0,00
19,40
19,40
17,88
1,52
32×2,0
W64
W64/1

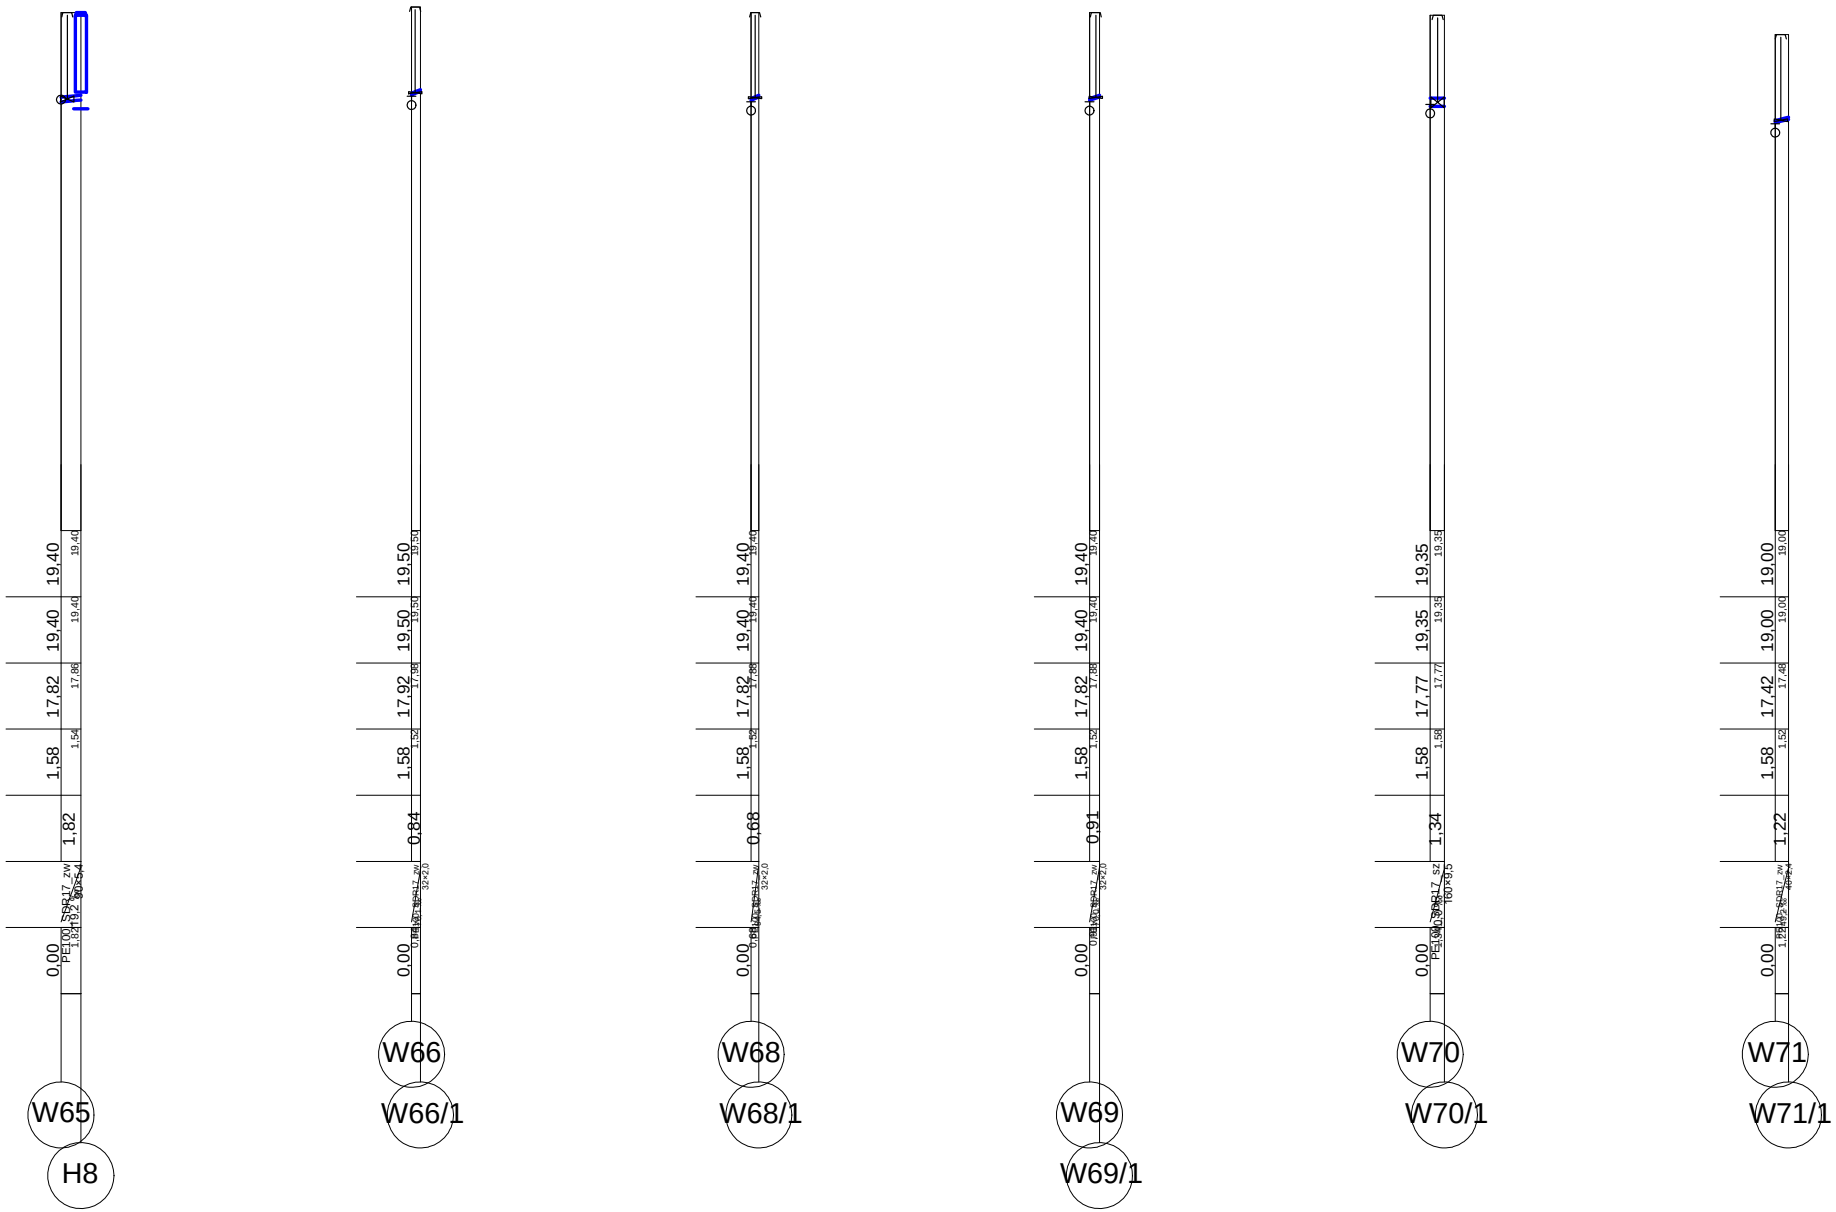
19,40
19,40
19,40
19,40
17,82
17,86
1,58
1,54
1,82
PE100_SDR17_zw
90×5,4
0,00
W65
H8
19,50
19,50
17,92
1,58
1,52
0,84
32×2,0
0,00
W66
W66/1
19,40
19,40
17,82
17,88
1,58
1,52
0,68
32×2,0
0,00
W68
W68/1
19,40
19,40
17,82
17,88
1,58
1,52
0,91
32×2,0
0,00
W69
W69/1
19,35
19,35
17,77
17,77
1,58
1,58
1,34
PE100_SDR17_sz
160×9,5
0,00
W70
W70/1
19,00
19,00
17,42
17,48
1,58
1,52
1,22
0,00
W71
W71/1

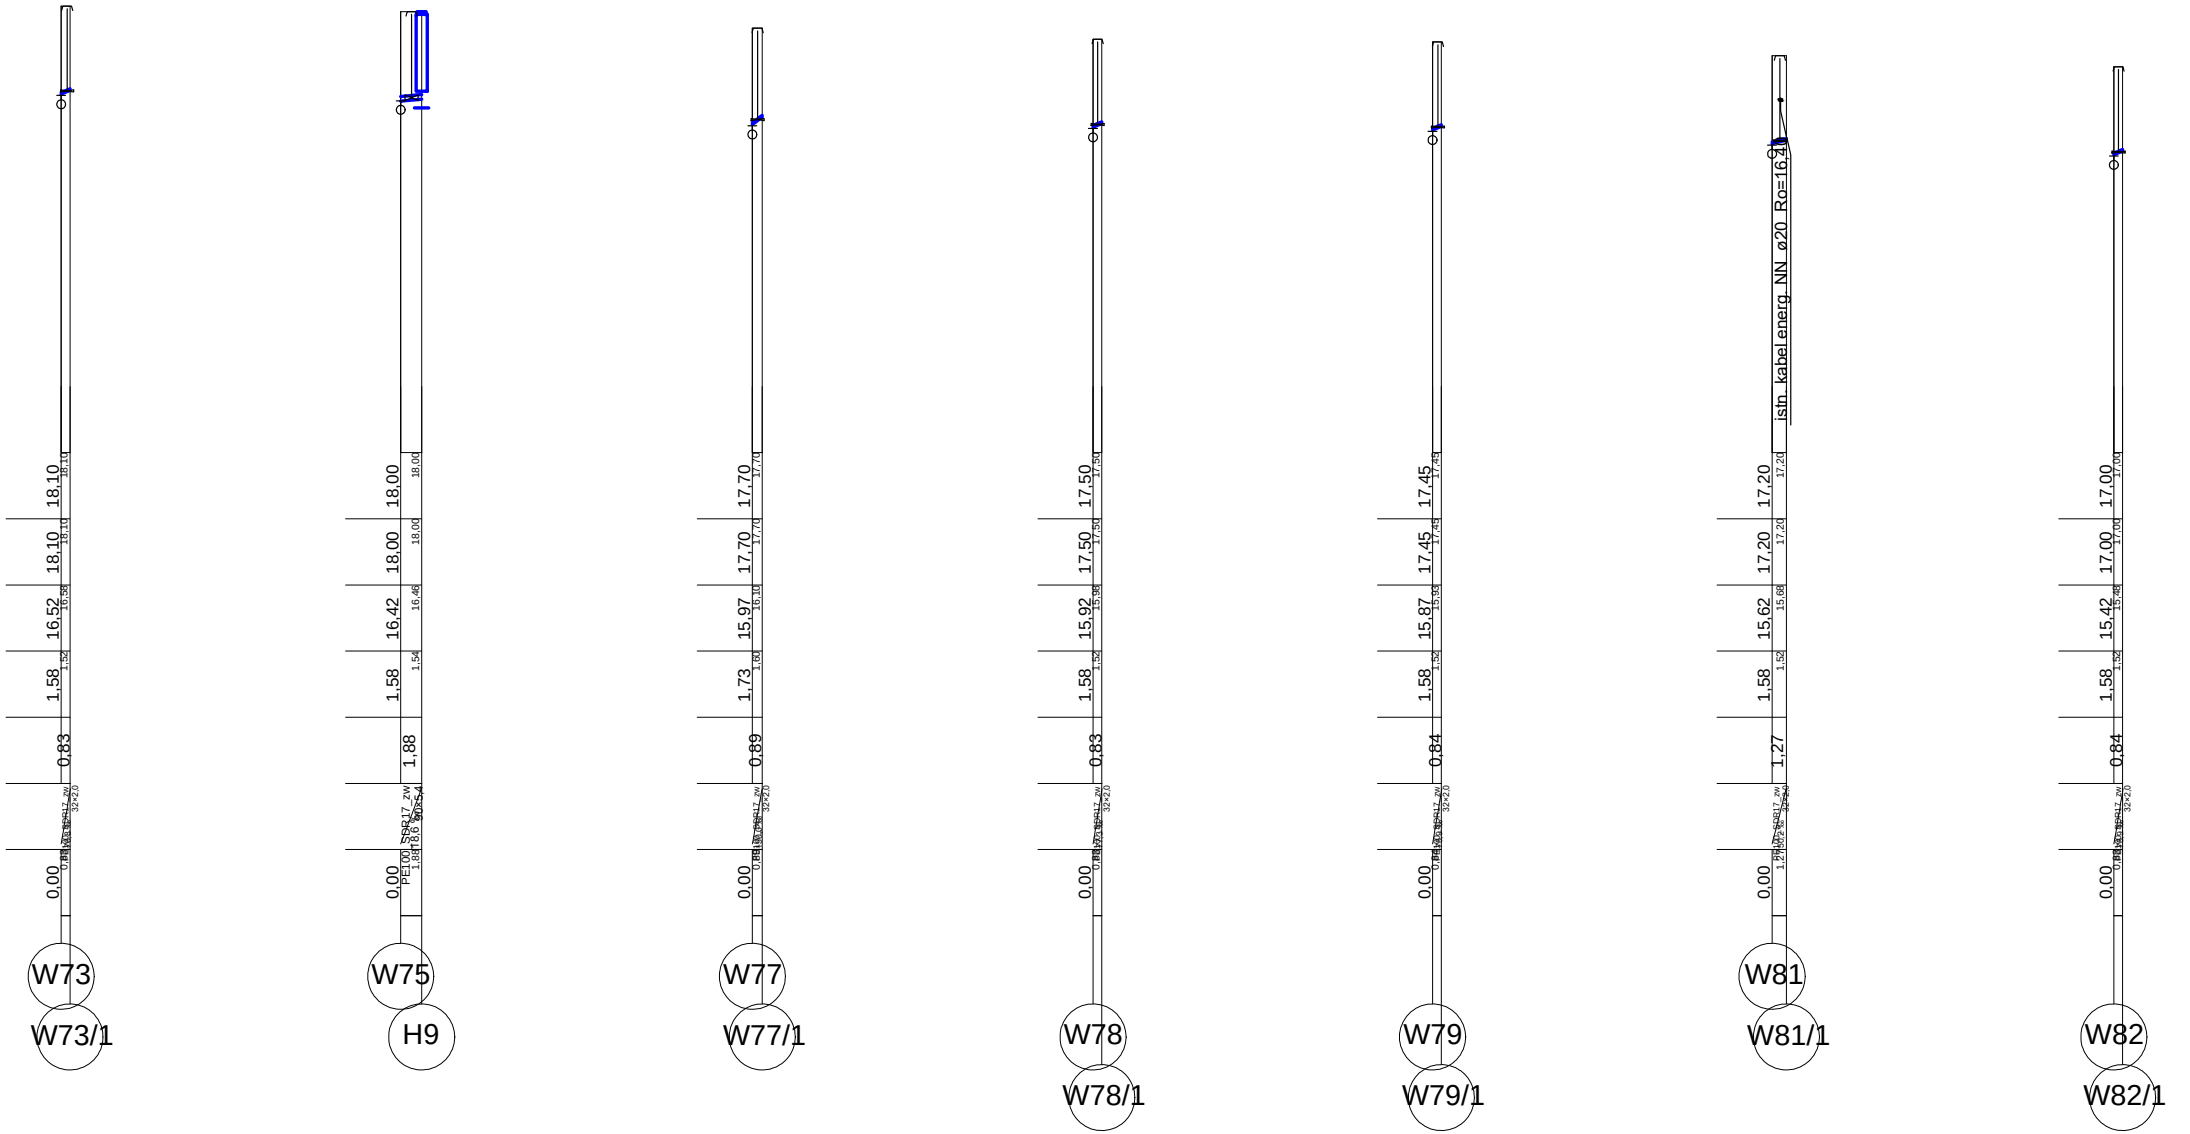

18,10
18,10
18,10
18,10
16,52
16,58
1,58
1,52
0,83
SDR17_zw
32×2,0
0,00
W73
W73/1
18,00
18,00
18,00
18,00
16,42
16,46
1,58
1,54
1,88
PE100_SDR17_zw
90×5,4
18,6
1,88
0,00
W75
H9
17,70
17,70
17,70
17,70
15,97
16,10
1,73
1,60
0,89
SDR17_zw
32×2,0
0,00
W77
W77/1
17,50
17,50
17,50
17,50
15,92
15,98
1,58
1,52
0,83
SDR17_zw
32×2,0
0,00
W78
W78/1
17,45
17,45
17,45
17,45
15,87
15,93
1,58
1,52
0,84
SDR17_zw
32×2,0
0,00
W79
W79/1
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=16,40
17,20
17,20
17,20
17,20
15,62
15,68
1,58
1,52
1,27
SDR17_zw
32×2,0
0,00
W81
W81/1
17,00
17,00
17,00
17,00
15,42
15,48
1,58
1,52
0,84
SDR17_zw
32×2,0
0,00
W82
W82/1

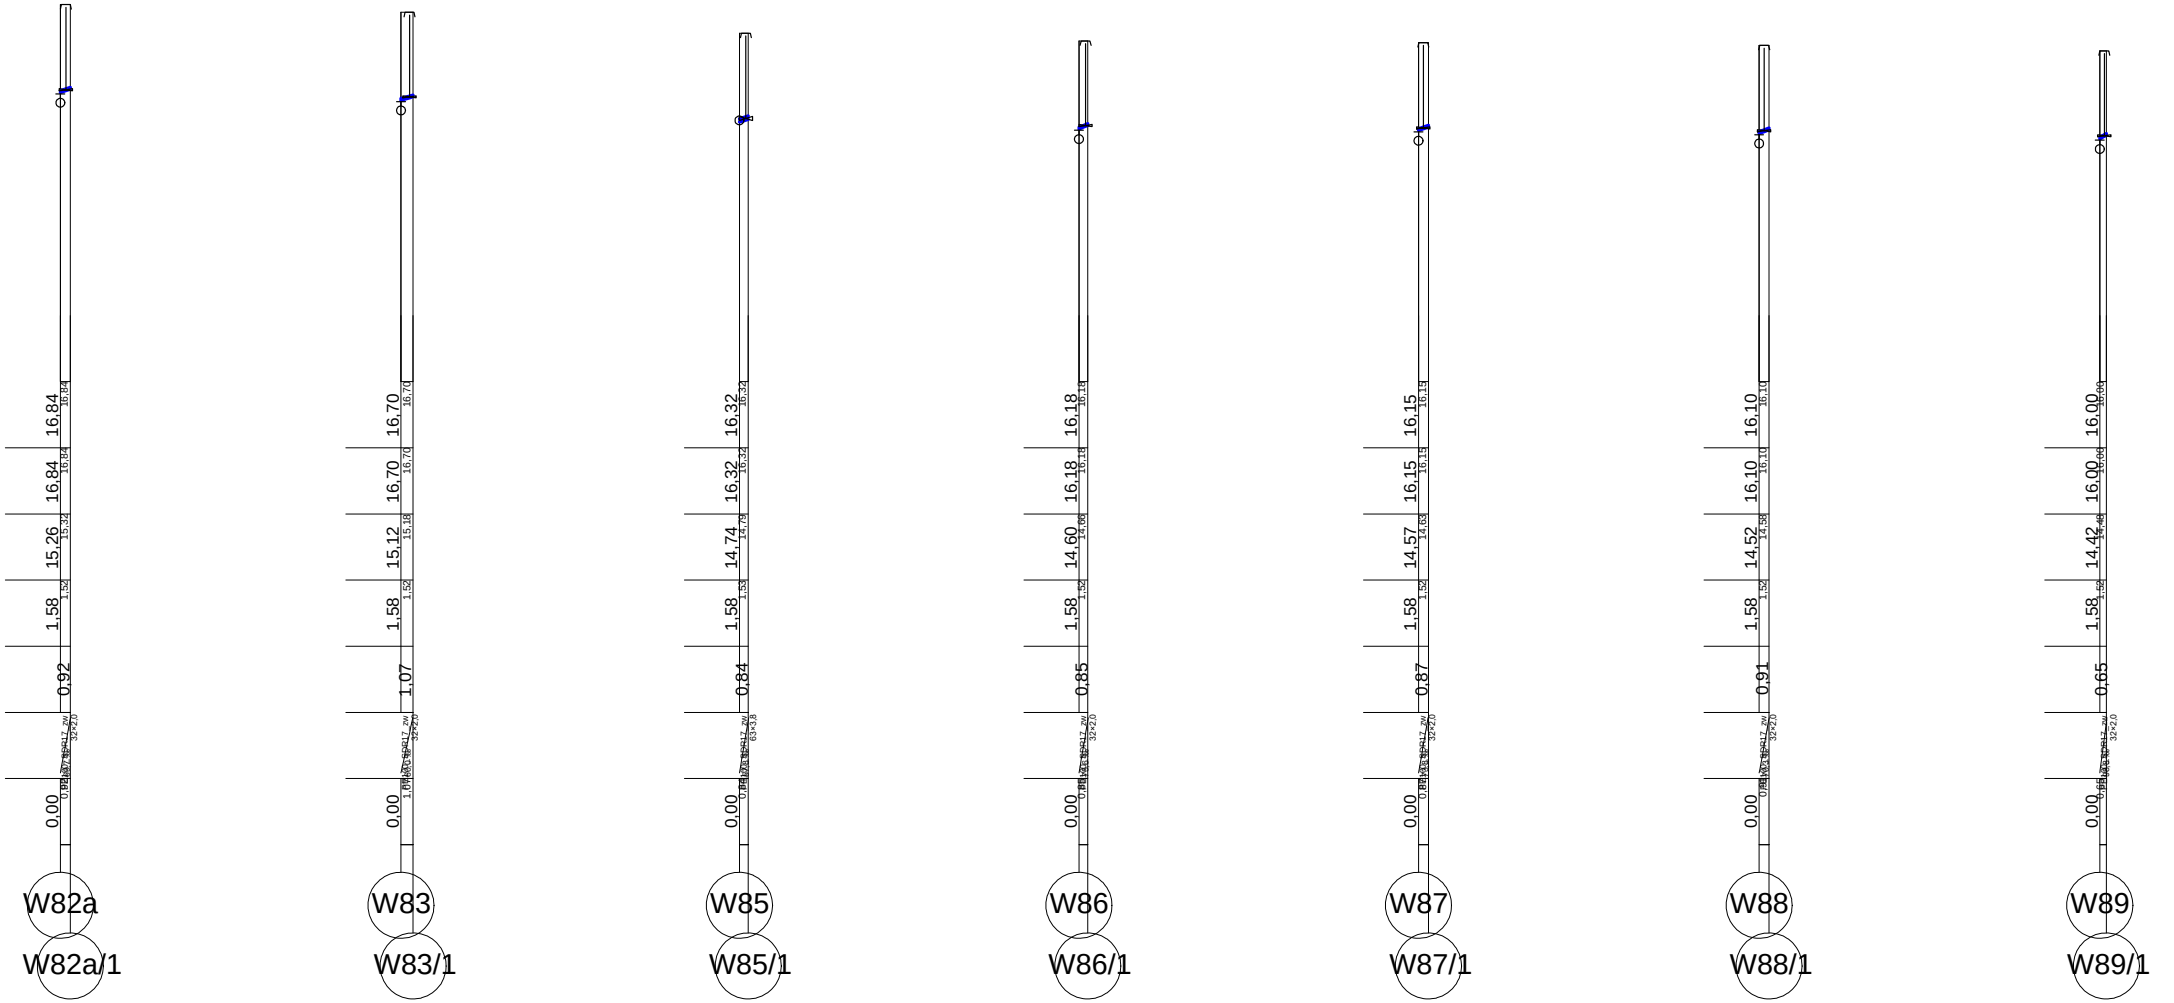
16,84
16,84
16,84
16,84
15,26
15,32
1,58
1,52
0,92
32×2,0
0,00
W82a
W82a/1
16,70
16,70
16,70
16,70
15,12
15,18
1,58
1,52
1,07
32×2,0
0,00
W83
W83/1
16,32
16,32
16,32
16,32
14,74
14,79
1,58
1,53
0,84
63×3,8
0,00
W85
W85/1
16,18
16,18
16,18
16,18
14,60
14,66
1,58
1,52
0,85
32×2,0
0,00
W86
W86/1
16,15
16,15
16,15
16,15
14,57
14,63
1,58
1,52
0,87
32×2,0
0,00
W87
W87/1
16,10
16,10
16,10
16,10
14,52
14,58
1,58
1,52
0,91
32×2,0
0,00
W88
W88/1
16,00
16,00
16,00
16,00
14,42
14,48
1,58
1,52
0,65
32×2,0
0,00
W89
W89/1

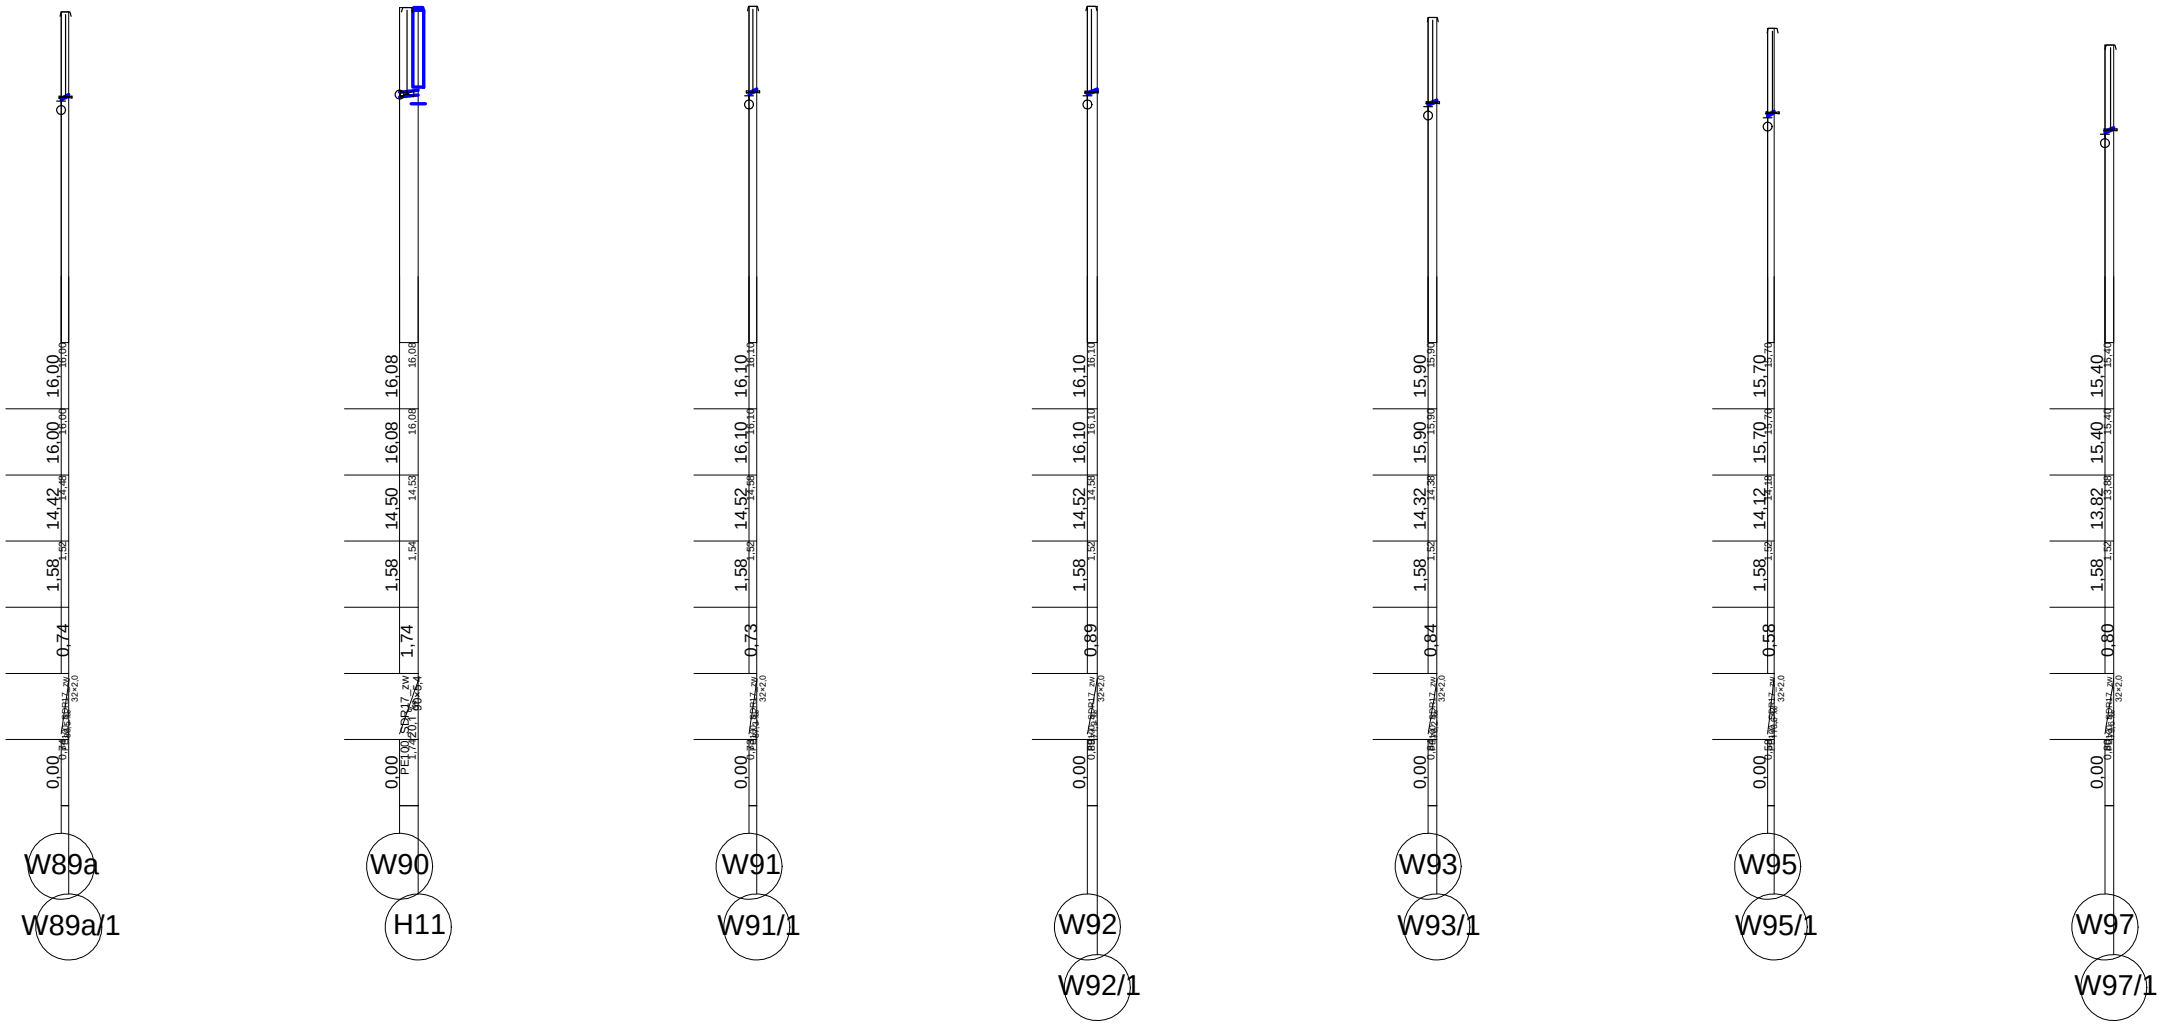
16,00
16,00
16,00
16,00
14,42
14,48
1,58
1,52
0,74
SDR17_zw
32×2,0
0,00
W89a
W89a/1
16,08
16,08
16,08
16,08
14,50
14,53
1,58
1,54
1,74
PE100_SDR17_zw
90×5,4
20,1
1,74
0,00
W90
H11
16,10
16,10
16,10
16,10
14,52
14,58
1,58
1,52
0,73
SDR17_zw
32×2,0
0,00
W91
W91/1
16,10
16,10
16,10
16,10
14,52
14,58
1,58
1,52
0,89
SDR17_zw
32×2,0
0,00
W92
W92/1
15,90
15,90
15,90
15,90
14,32
14,38
1,58
1,52
0,84
SDR17_zw
32×2,0
0,00
W93
W93/1
15,70
15,70
15,70
15,70
14,12
14,18
1,58
1,52
0,58
SDR17_zw
32×2,0
0,00
W95
W95/1
15,40
15,40
15,40
15,40
13,82
13,88
1,58
1,52
0,80
SDR17_zw
32×2,0
0,00
W97
W97/1

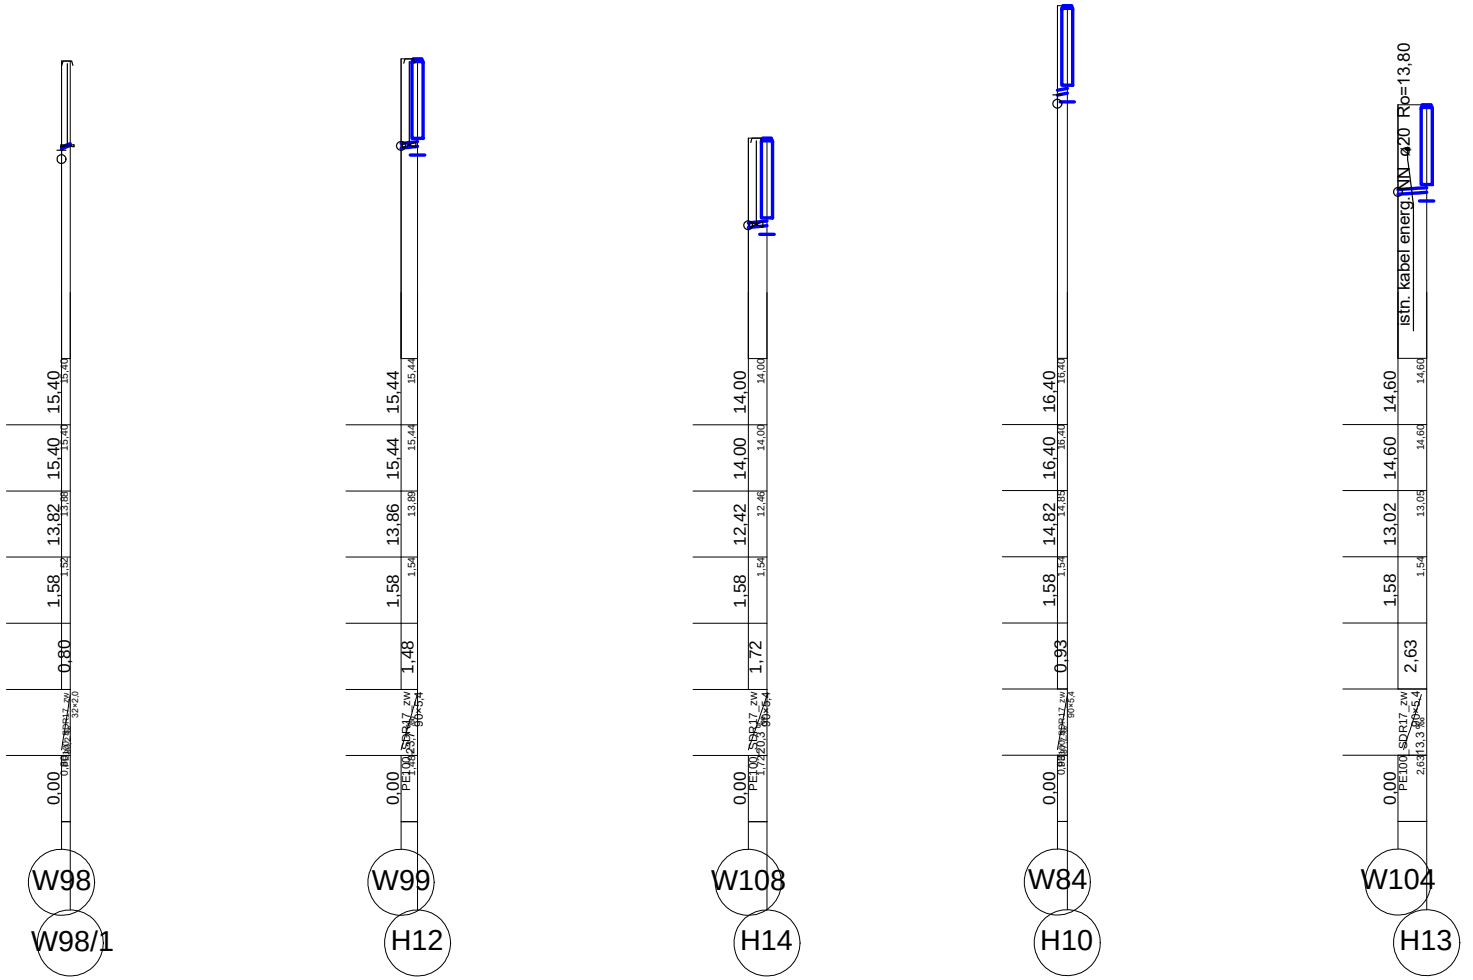
istn. kabel energ. NN φ20 Ro=13,80
15,40
15,40
13,82
13,88
1,58
1,52
0,80
PE100_SDR17_zw
32x2,0
0,00
W98
W98/1
15,44
15,44
13,86
13,89
1,58
1,54
1,48
PE100_SDR17_zw
90x5,4
0,00
W99
H12
14,00
14,00
12,42
12,46
1,58
1,54
1,72
PE100_SDR17_zw
90x5,4
0,00
W108
H14
16,40
16,40
14,82
14,85
1,58
1,54
0,93
PE100_SDR17_zw
90x5,4
0,00
W84
H10
14,60
14,60
13,02
13,05
1,58
1,54
2,63
PE100_SDR17_zw
90x5,4
13,3 ‰
2,63
0,00
W104
H13

"MEDIUM" MOCZULSKI JAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

66-400 Gorzów Wlkp. ul.Zuchów 37 tel.601-764255 , e-mail: medium@moczulski.com.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
Kierownik proj:	-			
Projektował:	mgr inż. Jan Moczulski	LUKG/0004/PWOS/04 w spec.sanit.	10-03-2015	
Opracował:				
Opracował:	-			
Kreślił:	-			
Sprawdził:	mgr inż. Albin Poleszczuk	59/86/GW w spec.sanit.	10-03-2015	

zamierzenie inwestycyjne :
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ OŚ.WARNIKI W KOSTRZYNIE N/O

adres:
OSIEDLE WARNIKI , KOSTRZYN N/O DZ.NR 102,190/1,397/7,87,1320/5
OBRĘB: OSIEDLE WARNIKI

obiekt:
SIEĆ WODOCIAGOWA

projekt nr:	faza:	branża:	treść rysunku:	skala:	rysunek nr
-	PB	PB-PS	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ CZ. II SIEĆ WODOCIĄGOWA WARNIKI W KOSTRZYNIE n/O	1:500 1:100	PS-3

data i miejsce opracowania
GORZÓW WLKP.